
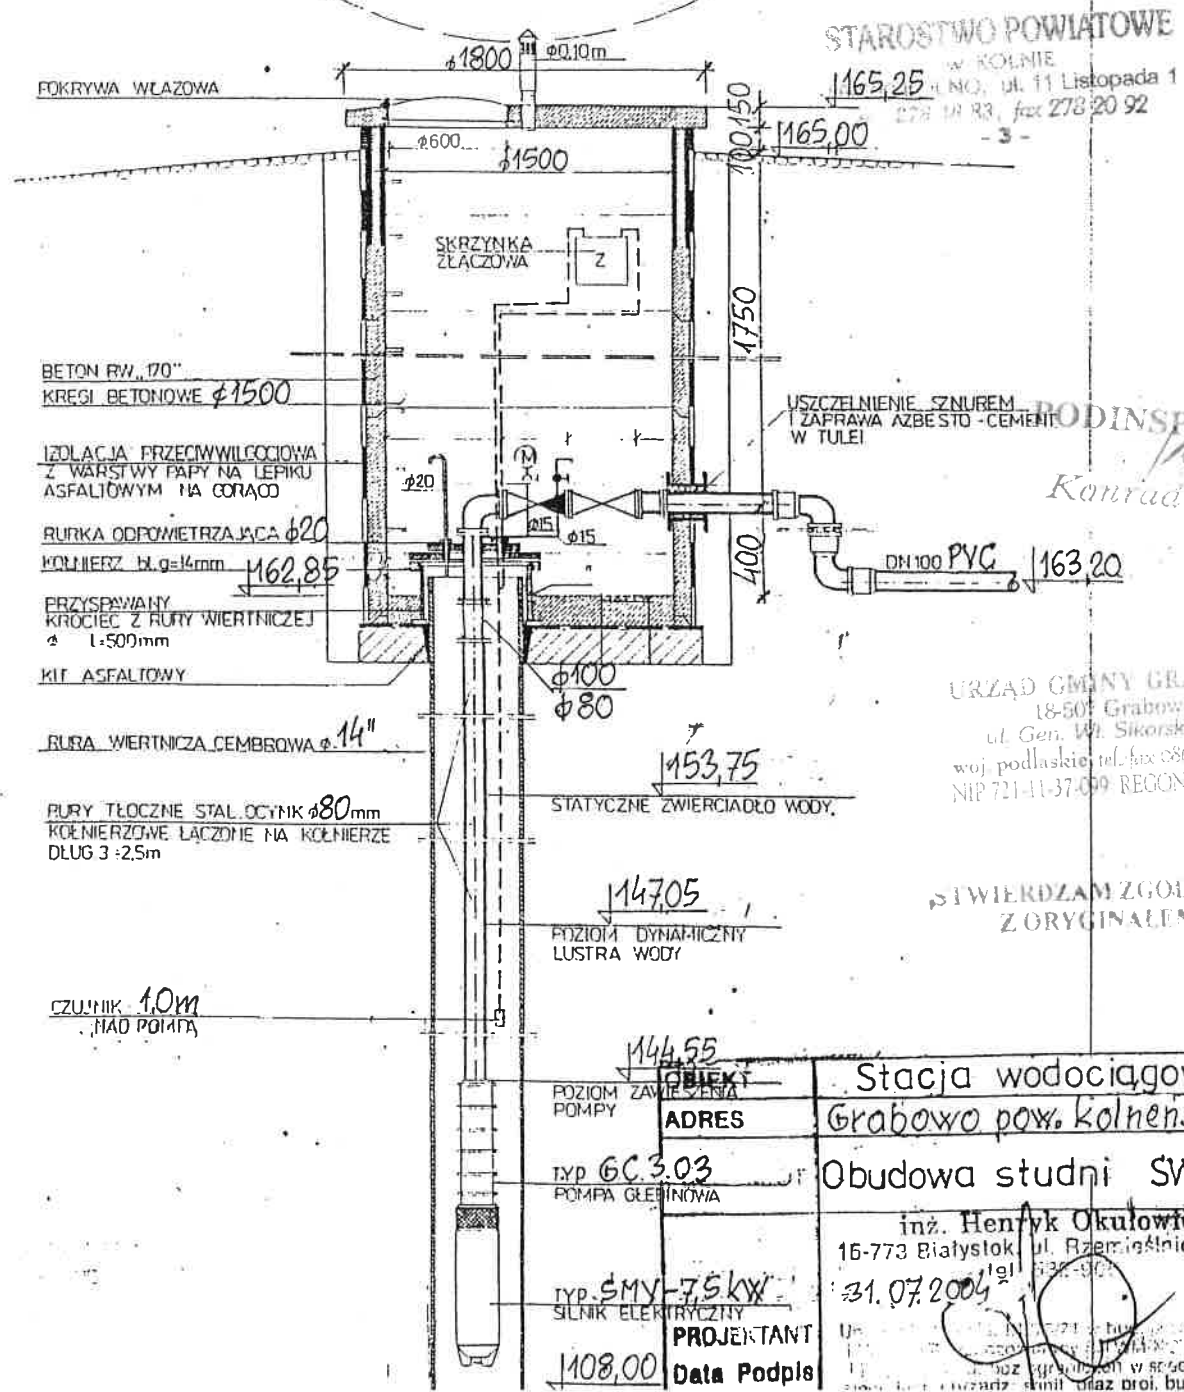


# OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ SW-1/IST.N./

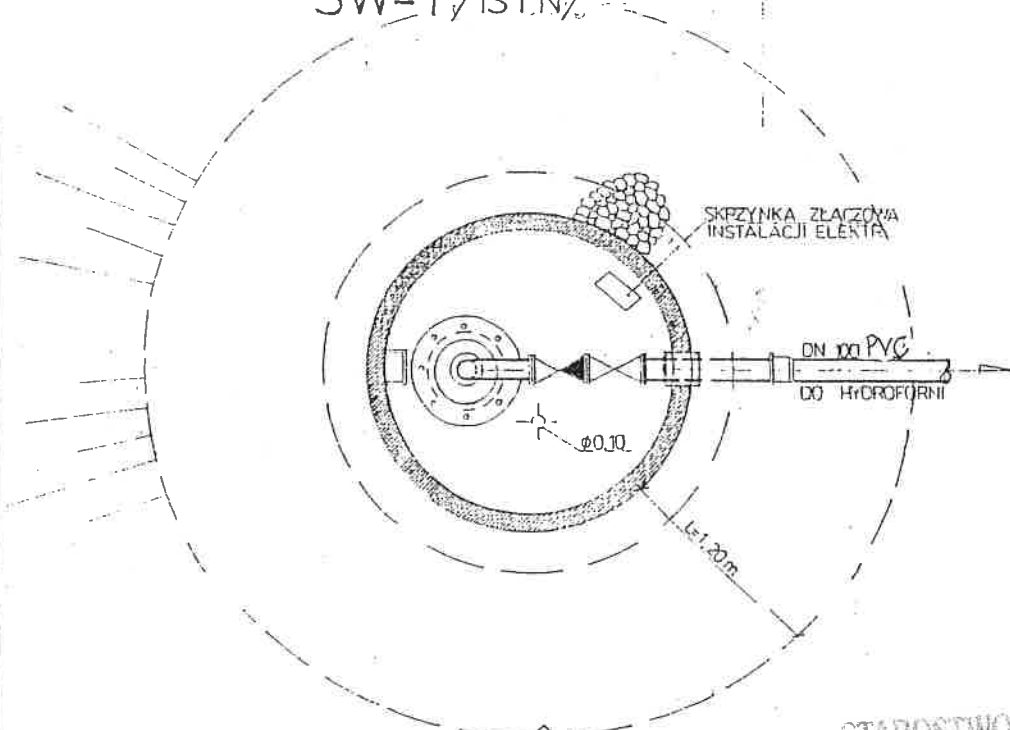

POKRYWA WLAZOWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w KOLNIE  
ul. 11 Listopada 1  
278 00 R3, fax 278 20 92

BETON RW. 170"  
KREGI BETONOWE  $\phi 1500$

IZOLACJA PRZECIWWILCOCIOWA  
Z WARSTWY POPY NA LEPIKU  
ASFALTIOWYM NA CORACO

RURKA ODPOWIETRZAJACA  $\phi 20$   
KONIECZ. bl.g=14mm

PRZYSPIAWANY  
KROCIEC Z RURY WIERTNICZEJ  
 $\phi 1:500$ mm  
KIF ASFALTOWY

RURA WIERTNICZA CEMBROWA  $\phi 14"$

RURY TLOCZNE STAL OCYNK  $\phi 80$ mm  
KOLENIERZOWE LACZONE NA KOLENIERZE  
DLUG 3 :2.5m

CZUJNIK 1.0m  
NAD POMPA

USZCZELNIENIE SZNUREM  
ZAFRAWA AZBESTO - CEMENT  
W TULEI


RODINSPEKTOR  
Konrad Wysk

URZAD GMINY GRABOWO  
18-507 Grabowo  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1  
woj. podlaskie tel. fax 086/279 00 21  
NIP 721-11-37-009 REGON 000531335

STWIERDZAM ZGODNOSC  
Z ORYGINALEM

POZIOM ZAWIESZENIA	OBIEKT	Stacja wodociągowa
POMPY	ADRES	Grabowo pow. kolnenski
TYP 6C 3.03		Obudowa studni SW-1
POMPA GLEBIENOWA		
TYP SMY-7.5kw		inż. Henryk Okulowicz
SILNIK ELEKTRYCZNY		16-773 Białystok, ul. Rzemieślnicza 24/1
		31.07.2004
	PROJEKTANT	
	Data Podpis	

# OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ SW-2/IST.N./

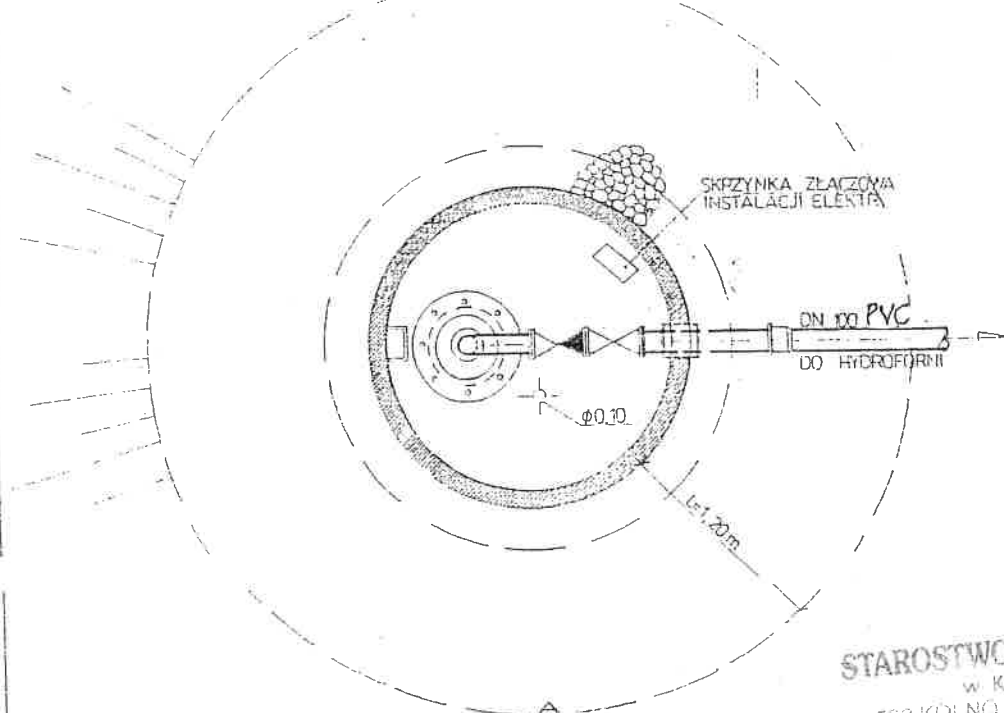

POKRYWA WŁAZOWA

BETON RW. 170"  
KREGI BETONOWE  $\phi 2000$

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  
Z WARSTWY PAPY NA LEPIKU  
ASFALTOWYM NA GORACO

RURKA ODPIEWIAZAJACA  $\phi 20$   
KOLENIERZ  $\phi 14$  mm

PRZYSPIAWANY  
KROCIEC Z RURY WIERTNICZEJ  
 $\phi 1=500$  mm  
KIT ASFALTOWY

RURA WIERTNICZA CEMBROWA  $\phi 20''$

RURY TLOCZNE STAL OCYNK  $\phi 80$  mm  
KOLENIERZOWE ŁĄCZONE NA KOLENIERZE  
DŁUG 3-2,5m

CZUJNIK 1,0m  
HAD POMPA

$\phi 2400$   $\phi 600$

$\phi 2000$

$\phi 220$

$\phi 20$

$\phi 15$

$\phi 15$

$\phi 15$

$\phi 15$

$\phi 15$

$\phi 15$

$\phi 15$

$\phi 15$

$\phi 15$

$\phi 15$

$\phi 15$

STAROSTWO POWIATOWE  
w KOLNIE  
18-500 KOLNO, ul. 11 Listopada 1  
165,60 - 3 -

USZCZELNIENIE SZNUREM  
I ZAPRAWA AZBES TO - CEMENT  
W TULEI

PODINSPEKTOR  
Konrad Wysk

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

URZĄD GMINY GRABOWO  
18-507 Grabowo  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1  
woj. podlaskie, tel. fax 086/179 00 21  
NIP 721-11-37-899 REGON 000531335

OBIEKT	Stacja wodociągowa
ADRES	Grabowo pow. kolneński
TYP POMPA	Obudowa studni SW-2
TYP POMPA	GC.3.03
TYP SILNIK	SMY-7,5kw
PROJEKTANT	inż. Henryk Okulowicz
Data Podpis	15-773 Białystok ul. Bzemiańska 24/1 31.07.2004